



Кондуктометричен нивоконтролер

MS8105



ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПЛОВДИВ 2004

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ



Релейни изходи		3
K1 – Управление на горно и долно ниво		Реле 250 V / 5 A
K2 – Аларма горно ниво		Реле 250 V / 5 A
K3 – Аларма долно ново		Реле 250 V / 5 A
Захранване		
Захранващо напрежение		220 V AC
Работни условия		
Работна температура		0 ... 50 °C
Работна относителна влажност		0 ... 80 % RH
Размери		
Габаритни размери (WxHxL)		48 x 96 x 128 mm
Монтаж		панелен в отвор 44 x 90 mm
Тегло		max 300 g
Съхранение		
Температура на съхранение		-10 ... 70 °C
Относителна влажност при съхранение		0 ... 95 % RH

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ



Уредът е предназначен да следи и регулира нивото на всички видове електропроводими течности в затворени или отворени съдове в четири точки. Контролерът работи на принципа на измерване на електрическата проводимост.

Подходящ е за позиционно регулиране на всички видове електропроводими течности при управлението на технологични процеси в хранително-вкусовата, химическата, фармацевтичната и други промишлености. MS8105 е с малки размери и тегло и опростена експлоатация.

ЛИЦЕВ И ЗАДЕН ПАНЕЛ

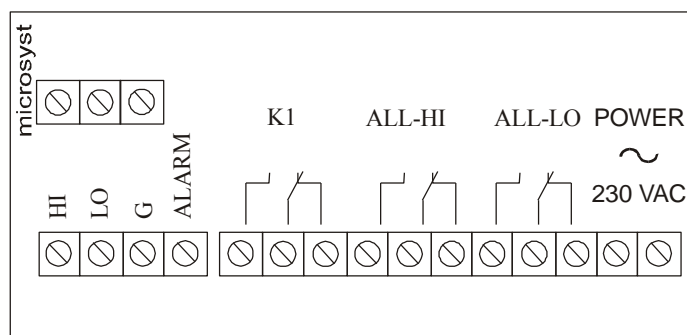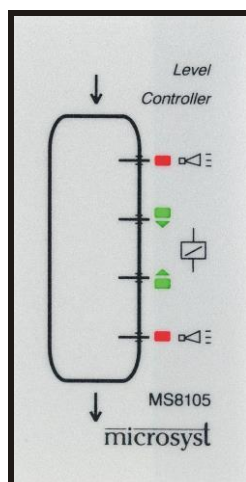

СВЪРЗВАНЕ НА СОНДИ ЗА НИВО КЪМ MS8105

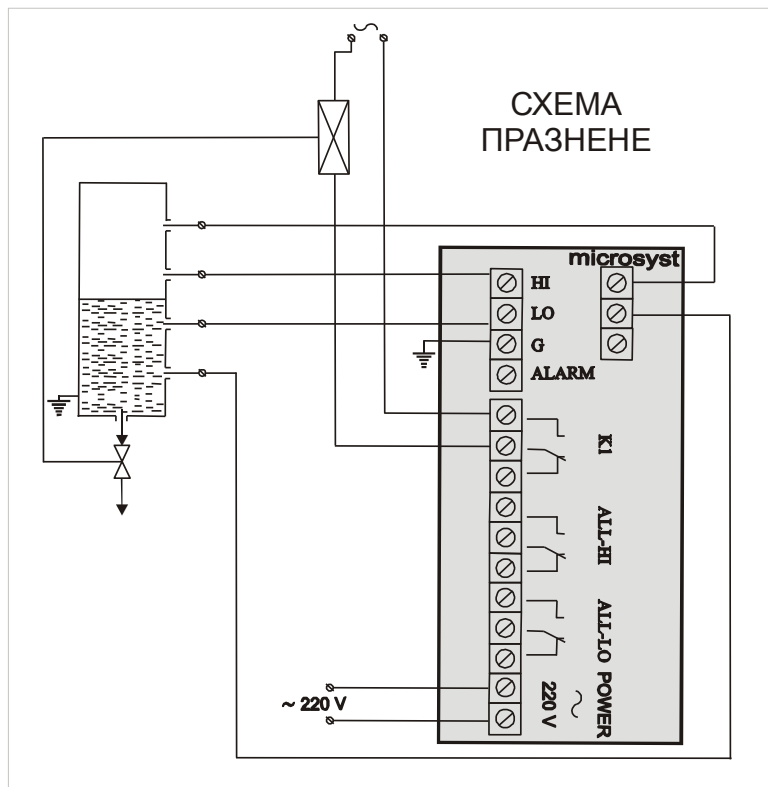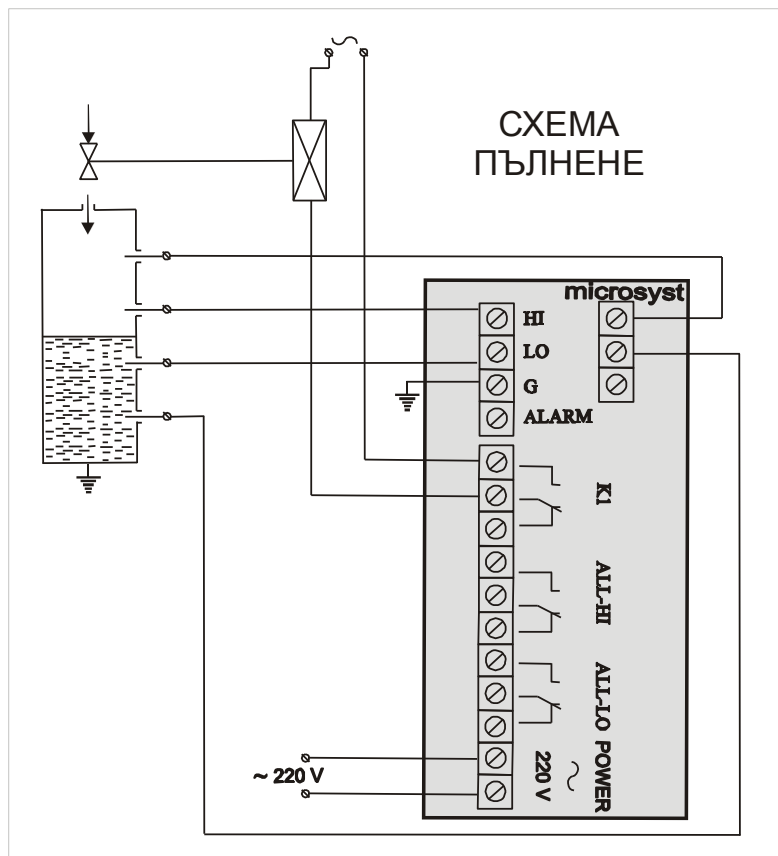

- При непроводим корпус на съда масата *G* се включва към трети електрод потопен под нивото *L*.
- Алармените нива за горно и долно ниво са опция на нивоконтролера.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Гаранционна карта № :

Гаранционен срок : месеца

Фабричен номер :

Стоката е закупена от :

с фактура № :/..... 20..... г.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Гаранцията се състои в безплатна поправка на всички фабрични дефекти, които могат да се появят по време на гаранционния срок. **Поправката се извършва, като в ремонтната база се представи настоящата гаранционна карта, с която е закупен уреда.** Гаранцията не се отнася до повреда, причинена от лош транспорт, лошо съхранение, неправилно използване, природни стихии, неспазване на инструкцията за работа и случаите, когато е направен опит за отстраняване на дефекти от други лица. В тези случаи дефектът се отстранява само срещу заплащане.

Обслужването в гаранционния срок и уреждане на рекламациите става съгласно действащото законодателство.

ИЗВЪРШЕНИ ПОПРАВКИ В СЕРВИЗА

Сервиз	Дата на постъпване	Поръчка номер	Вид на извършения ремонт	Дата на предаване	Извършил ремонта

Продавач:.....

Купувач:.....

България, 4002 гр. Пловдив, ул. Тракия 57
Тел.: (+359 32) 642 519, 640 446 факс: (+359 32) 640 446
www.microsyst.net e-mail: info@microsyst.net